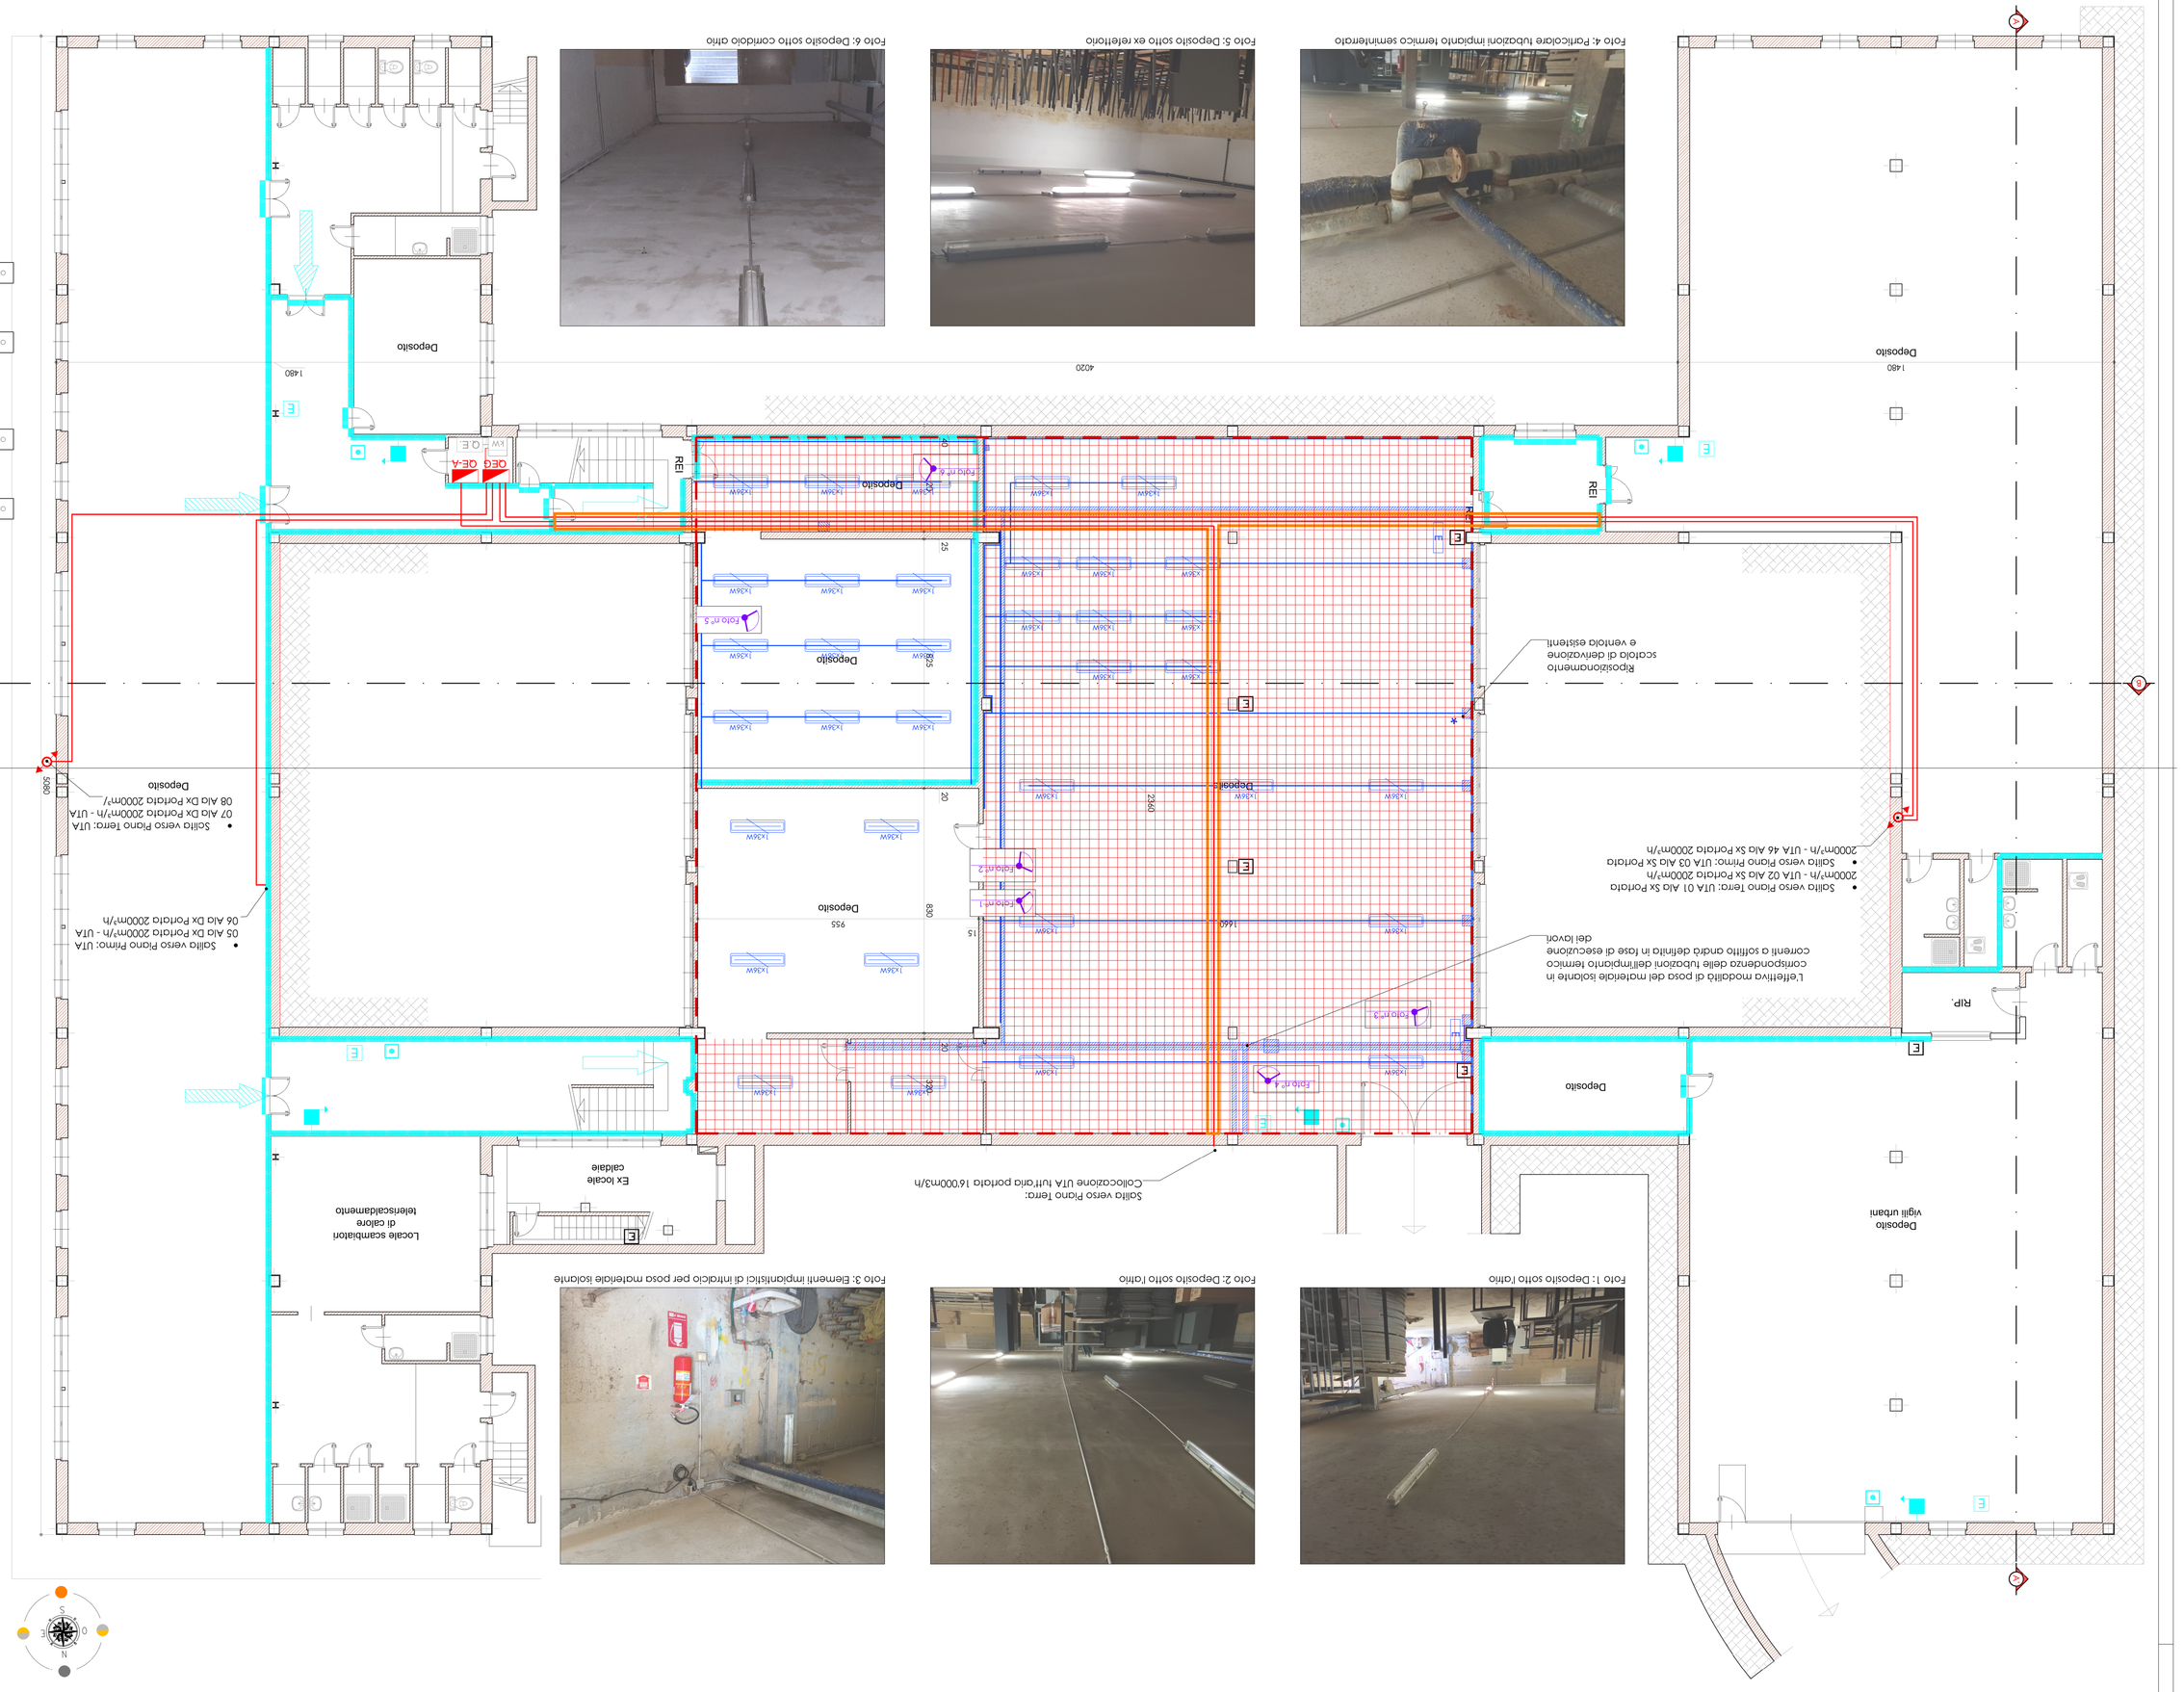
Deposito vigili urbani
Deposito
Locale scambiatori di calore teleriscaldamento
Ex locale caldaie
Soffia vapo Pomo Terr.
Collocazione UTA turbina portata 16'000m3/h
RIP.
L'efficiente modello di poro del materiale isolante in combinazione delle lunghezze determinano lo scambio di calore per irraggiamento tra i contenti e soffitto anche detenuti in fase di esecuzione dei lavori
Soffia vapo Pomo Inter.: UTA 01 Alto Sx Portata 2000m³/h
Soffia vapo Pomo Pimo: UTA 02 Alto Sx Portata 2000m³/h
Soffia vapo Pomo Pimo: UTA 03 Alto Sx Portata 2000m³/h
Soffia vapo Pomo Pimo: UTA 46 Alto Sx Portata 2000m³/h
Regolazionemento scorlelo di deliviazione e ventilo estiemi
Deposito
Soffia vapo Pomo Terr.: UTA 05 Alto Dx Portata 2000m³/h - UTA 06 Alto Dx Portata 2000m³/h
Soffia vapo Pomo Terr.: UTA 07 Alto Dx Portata 2000m³/h - UTA 08 Alto Dx Portata 2000m³/h
Deposito
Deposito
Deposito